



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 października 2023 r.

Poz. 8652

UCHWAŁA NR LXVII/928/2023 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/359/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zgierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 87 ust. 1 i ust. 4, art. 92 w związku z art. 87a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, poz. 1688) w związku z § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) po uzgodnieniu z Wodami Polskimi, Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/359/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zgierz (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 376) wprowadza się następujące zmiany:

1) treść § 1 uchwały, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. Wyznacza się aglomerację Zgierz o równoważnej liczbie mieszkańców aglomeracji wynoszącej 65 714 RLM, położoną w województwie łódzkim, powiecie zgierskim z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Zgierzu.”;

2) część opisowa aglomeracji Zgierz, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/359/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zgierz, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) obszar i granice aglomeracji Zgierz (część graficzna) stanowiące załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/359/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zgierz, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady
Miasta Zgierza

Grzegorz Robert Leśniewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/928/2023

Rady Miasta Zgierz z dnia 28 września 2023 r.

Część opisowa aglomeracji Zgierz

Aglomeracja Zgierz, zwana dalej „aglomeracją” obejmuje swoim zasięgiem obszar położony w granicach Gminy Miasto Zgierz. Z wyznaczonego obszaru aglomeracji wyłączono:

- tereny rolne, leśne oraz tereny o niskim wskaźniku gęstości zaludnienia,
- tereny, na których brak jest sieci kanalizacji sanitarnej,
- działki, na których zlokalizowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków,

Dane charakteryzujące aglomerację Zgierz:

1. Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej, planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

Tabela 1**Dane dotyczące istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej**

Lp.	Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej	Długość [km]	Mieszkańcy aglomeracji	Mieszkańcy podłączeni na podstawie podpisanych umów	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji, które korzystają z sieci kanalizacyjnej	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 6]
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	215,40	47 360	46 397	193	47 553
2	Sanitarna tłoczna	4,20				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		219,60	47 360	46 397	193	47 553

Zbieranie ścieków na terenie miasta Zgierza odbywa się poprzez system sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie miasta funkcjonuje system kanalizacji rozdzielczej. Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji wynosi 219,60 km, z czego 215,40 km sieci stanowi kanalizacja sanitarna grawitacyjna, zaś 4,20 km kanalizacja sanitarna tłoczna. Na terenie aglomeracji w najbliższym czasie nie planuje się większych inwestycji związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W wyznaczonym obszarze aglomeracji liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosi 47 360, w tym liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosi 46 397 osób. Liczba miejsc noclegowych w zarejestrowanych obiektach hotelowych oraz obiektach świadczących usługi hotelarskie na terenie aglomeracji wynosi 193. Wszystkie wyżej wymienione obiekty podłączone są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Informację o stałych mieszkańcach aglomeracji, osobach czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2

Liczba stałych mieszkańców aglomeracji, osób czasowo przebywające w aglomeracji i przemysł, obsługiwane przez sieć kanalizacji sanitarnej

Rok	Mieszkańcy – zameldowani na pobyt stały i czasowy	Obsługiwani przez sieć kanalizacji sanitarnej:		
		mieszkańcy – zameldowani na pobyt stały i czasowy	osoby przebywające czasowo	przemysł
2022	1 os = 1 RLM	1 os = 1 RLM	1 łóżko noclegowe = 1 RLM	RLM – obliczona z ładunku BZT ₅
	47 360	46 397	193	18 161

2. Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w Zgierzu, zlokalizowana jest przy ul. Łukasińskiego 26, w południowo – zachodniej części miasta, na lewym brzegu rzeki Bzury. Głównymi źródłami dostawy ścieków do oczyszczalni ścieków jest miejska sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji przemysłowej zlokalizowana na terenie byłego zakładu ZPB „Boruta”. Integralną częścią oczyszczalni jest również automatyczna stacja zlewna, gdzie wozami asenizacyjnymi dostarczane są nieczystości ciekłe pochodzące z nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz nieskanalizowanych. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-chemiczno-biologicznego. Typ oczyszczalni – PUB2 – oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N) i fosforu (P), spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM.

Procesy prowadzące do oczyszczenia ścieków miejskich i przemysłowych zachodzą w obiektach, które można pogrupować na:

- część wstępną – mechaniczną, podzieloną zgodnie z charakterem ścieków dopływających na dwa ciągi - wstępny miejski i wstępny przemysłowy, w których realizowane są procesy mechanicznego i chemicznego usuwania zanieczyszczeń;
- część biologiczną, gdzie w reaktorach biologicznych przy pomocy osadu czynnego zachodzi ostateczny proces usuwania zanieczyszczeń;
- część końcową, w której dokonuje się rozdziału osadów i zawiesin od strumienia oczyszczonych ścieków.

Obciążenie oczyszczalni wg danych za rok 2022:

- ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 5 473,00,
- ścieki dowożone [m³/d]: 40,32,
- średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: 7 934,00,
- ilość ścieków oczyszczonych w 2022 roku [m³/rok]: 2 896 000,00,
- RLM - wyliczenie ze sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2022 r. – 65 895.

Inwestycje planowane do realizacji na oczyszczalni ścieków w Zgierzu związane są z budową instalacji do przetwarzania osadów ściekowych w procesie fermentacji i nie dotyczą części odpowiedzialnej za oczyszczanie ścieków.

3. Informacja o systemie gospodarki ściekowej:

3.1. Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

Tabela 3

Ścieki dopływające do oczyszczalni z terenu aglomeracji w 2022 roku (w m³)

Rok	Ścieki dostarczone systemem kanalizacji		śr. BZT ₅ (ścieki surowe) g/m ³	RLM (ładunek dopływający)	RLM aglomeracji ze sprawozdania z KPOŚK za 2022 rok
	tys. m ³ /rok	średnio m ³ /d			
2022	1 997,5	5 473	492,1	44 883	65 895

Uwaga: Ładunek dopływający liczony ze wzoru: [(m³/db x gO₂/m³): 60 gO₂/d].

Tabela 4

Ścieki dowożone do oczyszczalni z terenu aglomeracji w 2022 roku (w m³)

Rok	Ścieki dowożone		RLM dostarczany do oczyszczalni taborem asenizacyjnym		
	m ³ /rok	średnio m ³ /d	RLM stałych mieszkańców [RLM]	RLM przemysłu [RLM]	RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji [RLM]
2022	14 715	40,32	963	0	0

Tabela 5

Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów) z 2022 r.	Uwagi
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	492,1	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1 175,9	
Zawiesina ogólna [mg/l]	414,6	
Fosfor ogólny [mgP/l]	7,1	
Azot ogólny [mgN/l]	68,0	
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów) z 2022 r.	Wartość wg zapisów pozwolenia wodnoprawnego
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	5,2	15
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	46,1	125
Zawiesina ogólna [mg/l]	6,4	35
Fosfor ogólny [mgP/l]	0,4	2
Azot ogólny [mgN/l]	5,2	15

3.2. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d.

Ścieki z oczyszczalni odpływają do rzeki Bzury w km 160+750. Odbywa się to na podstawie wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 05.05.2021 r. znak: WA.ZUZ.5.4210.767m.2020.JS. Pozwolenie wydane zostało na okres 10 lat.

Przepustowość oczyszczalni określona w obowiązującym pozwoleniu:

- Maksymalna godzinowa sekundowa – $Q_{\max \text{ sek.}}$ [m³/s]: 0,7222,
- średnia – $Q_{\text{sr db}}$ [m³/d]: 16 500,
- maksymalna roczna – $Q_{\text{dop.rok}}$ [m³/rok]: 4 000 000.

W okresach pogody deszczowej:

- maksymalna dobową – $Q_{\max \text{ db}}$ [m³/d]: 50 000,
- maksymalna roczna – $Q_{\max \text{ dop.rok}}$ [m³/rok]: 5 200 000.

Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni wg dokumentacji technicznej określona jako RLM = 197 800.

Oczyszczalnia ścieków pod względem przepustowości przygotowana jest do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków, również po ewentualnej rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowa dobowa przepustowość hydrauliczna oczyszczalni wynosi: średnia – 18 000 m³/d, maksymalna – 24 000 m³/d.

4. Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Na terenie Zgierza funkcjonują liczne zakłady produkcyjne, hurtownie towarów, firmy handlowe oraz drobne usługi. Większość zakładów odprowadzających ścieki przemysłowe, położonych na terenie aglomeracji zgierskiej, zlokalizowana jest na terenie parku przemysłowego „Boruta”, gdyż oczyszczalnia komunalna została wybudowana na terenie istniejącej podczyszczalni ścieków po byłych ZPB „Boruta” przy wykorzystaniu, adaptacji i modernizacji istniejących tam obiektów technologicznych. Ścieki z terenu parku przemysłowego „Boruta” są oczyszczane na przemysłowym ciągu technologicznym, przed skierowaniem ich do dalszego oczyszczania ze ściekami dopływającymi z terenu miasta. W przypadku dopływu do oczyszczalni szczególnie niebezpiecznych ścieków, stanowiących zagrożenie dla procesów biologicznych zachodzących w reaktorze biologicznym, istnieje możliwość kierowania ich do zbiorników awaryjnych.

Oczyszczalnia ścieków zapewnia redukcję zanieczyszczeń do poziomu wymaganego przepisami. Maksymalna dopuszczalna wartość BZT₅ w ściekach przemysłowych wynosi 750 mgO₂/l. Ilość ścieków przemysłowych, powstających w aglomeracji wynosi 1 452,84 m³/d, w tym ilość ścieków odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej:

- przez zakłady: 799,78 m³/d,
- przez punkty usługowe: 653,06 m³/d.

Tabela 6

Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach w 2022 roku

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]	RLM
1	2	3	4
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	750/300	1 089 630	18 161
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]		nie dotyczy	
Zawiesina ogólna [mg/l]		nie dotyczy	
Fosfor ogólny [mgP/l]		nie dotyczy	
Azot ogólny [mgN/l]		nie dotyczy	

5. Informacja o nazwach zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Nie planuje się podłączenia kolejnych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej (brak zgłoszeń nowych zakładów przemysłowych).

6. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba stałych mieszkańców w obszarze wnioskowanej aglomeracji	47 360
Liczba mieszkańców i osób czasowo przebywających korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	46 590
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane)	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji	193
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	193
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych	18 161

przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów zbierania ścieków komunalnych (zbiorniki bezodpływowe) z nieruchomości niepodłączonych do sieci, określona na podstawie ewidencji prowadzonej przez gminę	963
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	65 714

7. Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Szacuje się, że liczba mieszkańców na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów zbierania ścieków komunalnych (zbiorniki bezodpływowe) z nieruchomości niepodłączonych do sieci, określona na podstawie prowadzonej przez gminę ewidencji kształtuje się na poziomie 975 osób.

Przewiduje się, że ilość ścieków nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej może kształtować się na poziomie 14,7 tys. m³ na rok.

Systemy indywidualne lub inne rozwiązania muszą zapewnić taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej. Gwarantuje to szczelność zbiornika oraz odpowiednia częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych taborem asenizacyjnym.

8. Informacja dotycząca zgodności aglomeracji z Dyrektywą ściekową 91/271/EWG

Agglomeracja Zgierz spełnia warunek wynikający z art. 3 dyrektywy ściekowej dotyczący wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych, gwarantując stopień skanalizowania na poziomie 98,53 %.

9. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Zgierz ustanowiono następujące strefy ochronne ujęć wody:

1) Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o.:

a) Stacja Uzdatniania Wody, 95-100 Zgierz ul. Ciosnowska 63/65;

b) 9 studni głębinowych o następujących parametrach:

- ujęcie „Ciosnowska” (działka nr ewid.296/1,294/7, 294/8 obręb 125 Zgierz, gm. Zgierz): studnia I ul. Ciosnowska 63/65, głębokość 252,8 m, studnia IIa ul. Ciosnowska 63/65, głębokość 205,0 m, studnia IIIb ul. Ciosnowska 63/65, głębokość 202,0 m, studnia 1e ul. Ciosnowska 63/65, głębokość 60,0 m, studnia 2d ul. Ciosnowska 63/65, głębokość 66,0 m, studnia 3c bis ul. Ciosnowska 63/65, głębokość 69,5m - studnia awaryjna, studnia 3d ul. Ciosnowska 63/65, głębokość 60,0 m,
- ujęcie „Proboszczewice”: studnia IV ul. Ciosnowska 76, głębokość 180,0m, (działka nr ewid. 19 i 18 obręb 113 Zgierz), studnia V ul. Ciosnowska 90, głębokość 181,0m (działka nr ewid. 11 i 10/1 obręb 113 Zgierz).

Wszystkie studnie posiadają strefy ochronne (ujęcie „Ciosnowska” i studnia V ujęcia „Proboszczewice” – kształt strefy: nieregularny wielobok; dla studnia IV ujęcia „Proboszczewice” – kształt strefy: czworokąt), które określają zakazy działań mogących wpływać na stan jakości wody i eksploatację. W obrębie stref ochronnych ujęć nie ma możliwości realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Strefy ochronne obejmujące wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych „Ciosnowska” oraz „Proboszczewice” zostały ustanowione decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu znak: WA.ZUZ.5.4100.108.2019.HB z dnia 01.10.2019 r. ze zmianą w części wskazania nowych współrzędnych geodezyjnych lokalizacji studni, ogłoszoną decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu znak: WA.ZUZ.5.4100.108.2019.HB z dnia 14.01.2020 r.

Na terenie ochrony bezpośredniej właściciel zobowiązany jest:

- odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- zagospodarować teren zielenią,
- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- ogrodzić teren ochrony bezpośredniej; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

2) Stacja Nowa Gdynia:

a) studnia głębinowa nr I, ul. Sosnowa 1, (działka nr ewid. 244, obr. 130 Zgierz, gm. Zgierz).

Strefa ochronna obejmująca wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia została ustanowiona decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu znak: WA.ZUZ.5.4100.1.332.2019.HB z dnia 28.02.2020 r. Ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej stanowi obszar wokół ujęcia w kształcie okręgu o promieniu 9 m od studni.

W strefie ochronnej ujęcia należy:

- odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- zagospodarować teren zielenią,
- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu:

a) studnia głębinowa nr I ul. Parzęczewska 35, (działka nr ewid. 483/39, obr. 125 Zgierz, gm. Zgierz),

b) studnia głębinowa nr II ul. Parzęczewska 35, (działka nr ewid. 483/39, obr. 125 Zgierz, gm. Zgierz).

Strefa ochronna obejmująca wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia została ustanowiona decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu znak: WA.ZUZ.5.4100.1.329.2019.HB z dnia 10.01.2020 r. Ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej stanowi obszar wokół ujęcia w formie prostokąta – w zasięgu istniejącego ogrodzenia o wymiarach 4,53 na 9,30 m.

W strefie ochronnej ujęcia należy:

- odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- zagospodarować teren zielenią,
- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

4) PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu:

- a) studnia głębinowa nr 9 ul. Energetyków 9 (działka nr ewid. 270/1, obr. 121 Zgierz, gm. Zgierz),
- b) studnia głębinowa nr 9a ul. Energetyków 9 (działka nr ewid. 270/2, obr. 121 Zgierz, gm. Zgierz).

Strefa ochronna obejmująca wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia została ustanowiona decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu znak: WA.ZUZ.5.4100.1.135m.2020.AK z dnia 17.11.2020 r. Ustanowione strefy ochrony bezpośredniej stanowią obszar wokół studni w kształcie okręgu o promieniu 7 m od studni nr 9 oraz okręgu o promieniu 8 m od studni nr 9a.

W strefie ochronnej ujęcia należy:

- odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- zagospodarować teren zielenią,
- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

5) P.P.H LEGS Sp. z o.o.:

- a) studnia głębinowa nr S1 ul. Barwnikowa 19 (działka nr ewid. 363, obr. 121 Zgierz, gm. Zgierz),
- b) studnia głębinowa nr S2 ul. Energetyków 9 (działka nr ewid. 363, obr. 121 Zgierz, gm. Zgierz),
- c) studnia głębinowa nr S1A ul. Barwnikowa 19 (działka nr ewid. 363, obr. 121 Zgierz, gm. Zgierz).

Strefa ochronna obejmująca wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia została ustanowiona decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu znak: WA.ZUZ.5.4100.1.338.2019.HB z dnia 03.02.2020 r. Ustanowione strefy ochrony bezpośredniej stanowią obszar wokół studni S1 i S2 w formie prostokąta o wymiarach 4,0 m na 6,0 m oraz w formie kwadratu o boku 3 m dla studni nr S1A.

W strefie ochronnej ujęcia należy:

- odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- zagospodarować teren zielenią,
- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

6) EUROFOAM Polska Sp. z o.o.:

- a) studnia głębinowa nr S-1 ul. Szczawińska 42 (działka nr ewid. 134/6, obr. 114 Zgierz, gm. Zgierz),
- b) studnia głębinowa nr S-2 ul. Szczawińska 42 (działka nr ewid. 134/8, obr. 114 Zgierz, gm. Zgierz).

Strefa ochronna obejmująca wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia została ustanowiona decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu znak: WA.ZUZ.5.4100.1.322.2019.HB z dnia 03.02.2020 r. Ustanowione strefy ochrony bezpośredniej stanowią obszar wokół studni S-1 o kształcie okręgu o promieniu 3,0 m z centralnym położeniem studni oraz wokół studni S-2 o kształcie okręgu o promieniu 4,0 m z centralnym położeniem studni. W strefie ochronnej ujęcia należy:

- odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,

- zagospodarować teren zielenią,
- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

7) „TEXTIL - UNIWERSAL EURO”:

a) studnia głębinowa nr 1 ul. 1 Maja 3 (działka nr ewid. 104/1, obr. 128 Zgierz, gm. Zgierz).

Strefa ochronna obejmująca wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia została ustanowiona decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu znak: WA.ZUZ.5.4100.1.325.2019.HB z dnia 28.09.2020 r. Ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej stanowi obszar wokół studni nr 1 o kształcie okręgu o promieniu 3,0 m od obudowy studni.

W strefie ochronnej ujęcia należy:

- odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- zagospodarować teren zielenią,
- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

10. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie Gminy Miasto Zgierz znajduje się kilka zbiorników wodnych. Stanowią one źródło zasilania wód podziemnych, regulują stosunki wodne w zlewni i są zabezpieczeniem w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych (powódź, susza), pełniąc równocześnie funkcje rekreacyjne dla mieszkańców miasta. Są to:

- zbiornik na rzece Bzurze położony w centralnej części Zgierza (staw miejski),
- dwa zbiorniki na jednym z cieków bez nazwy wpływających do rzeki Maliny, usytuowany w terenie kompleksu rekreacyjnego „Malinka”,
- zbiornik na rzece Wrzącej, znajdujący się na terenie kompleksu rekreacyjnego „Nowa Gdynia”,
- stawy wodne w dzielnicy Krzywie.

Dla tych zbiorników nie zostały ustanowione obszary ochronne, na podstawie art. 141 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.).

W obszarze aglomeracji znajduje się zbiornik na rzece Wrzącej.


11. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Na obszarze aglomeracji Zgierz nie występują formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody lub obszary Natura 2000 mające znaczenie dla Wspólnoty znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/928/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2023 r.


**Część graficzna zawierająca oznaczenia przedstawione na mapie
w skali 1:10 000**

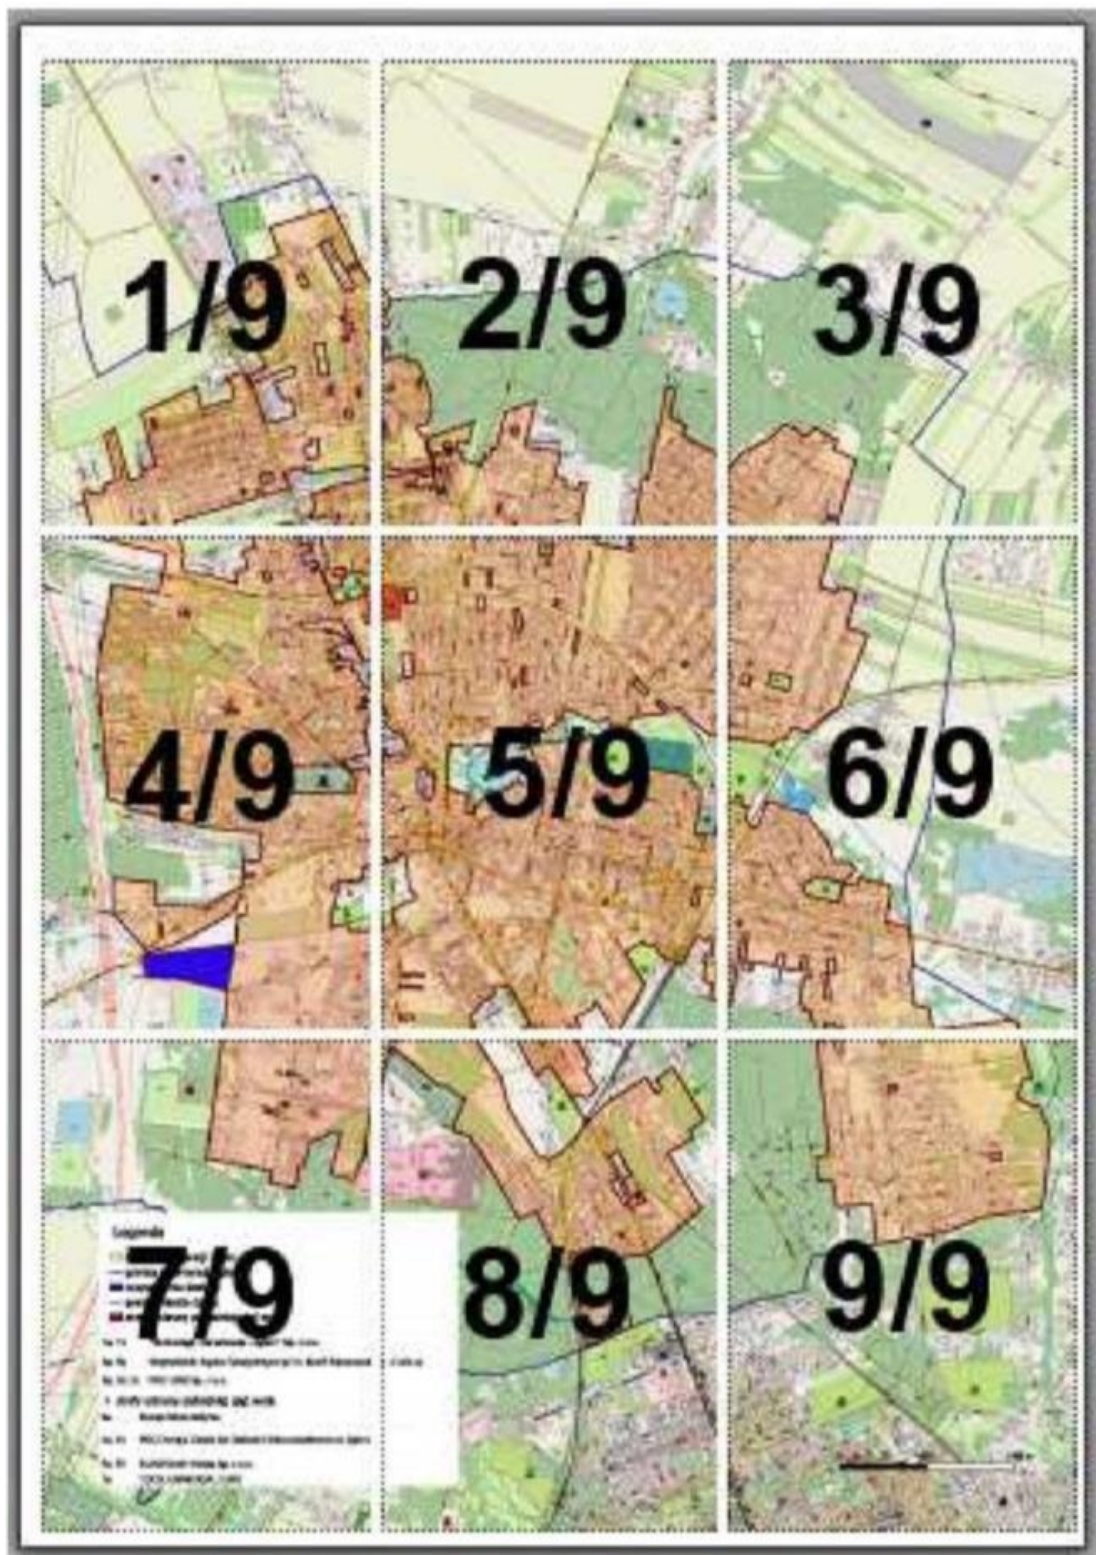

Strona: 1 (część 1 z 9)

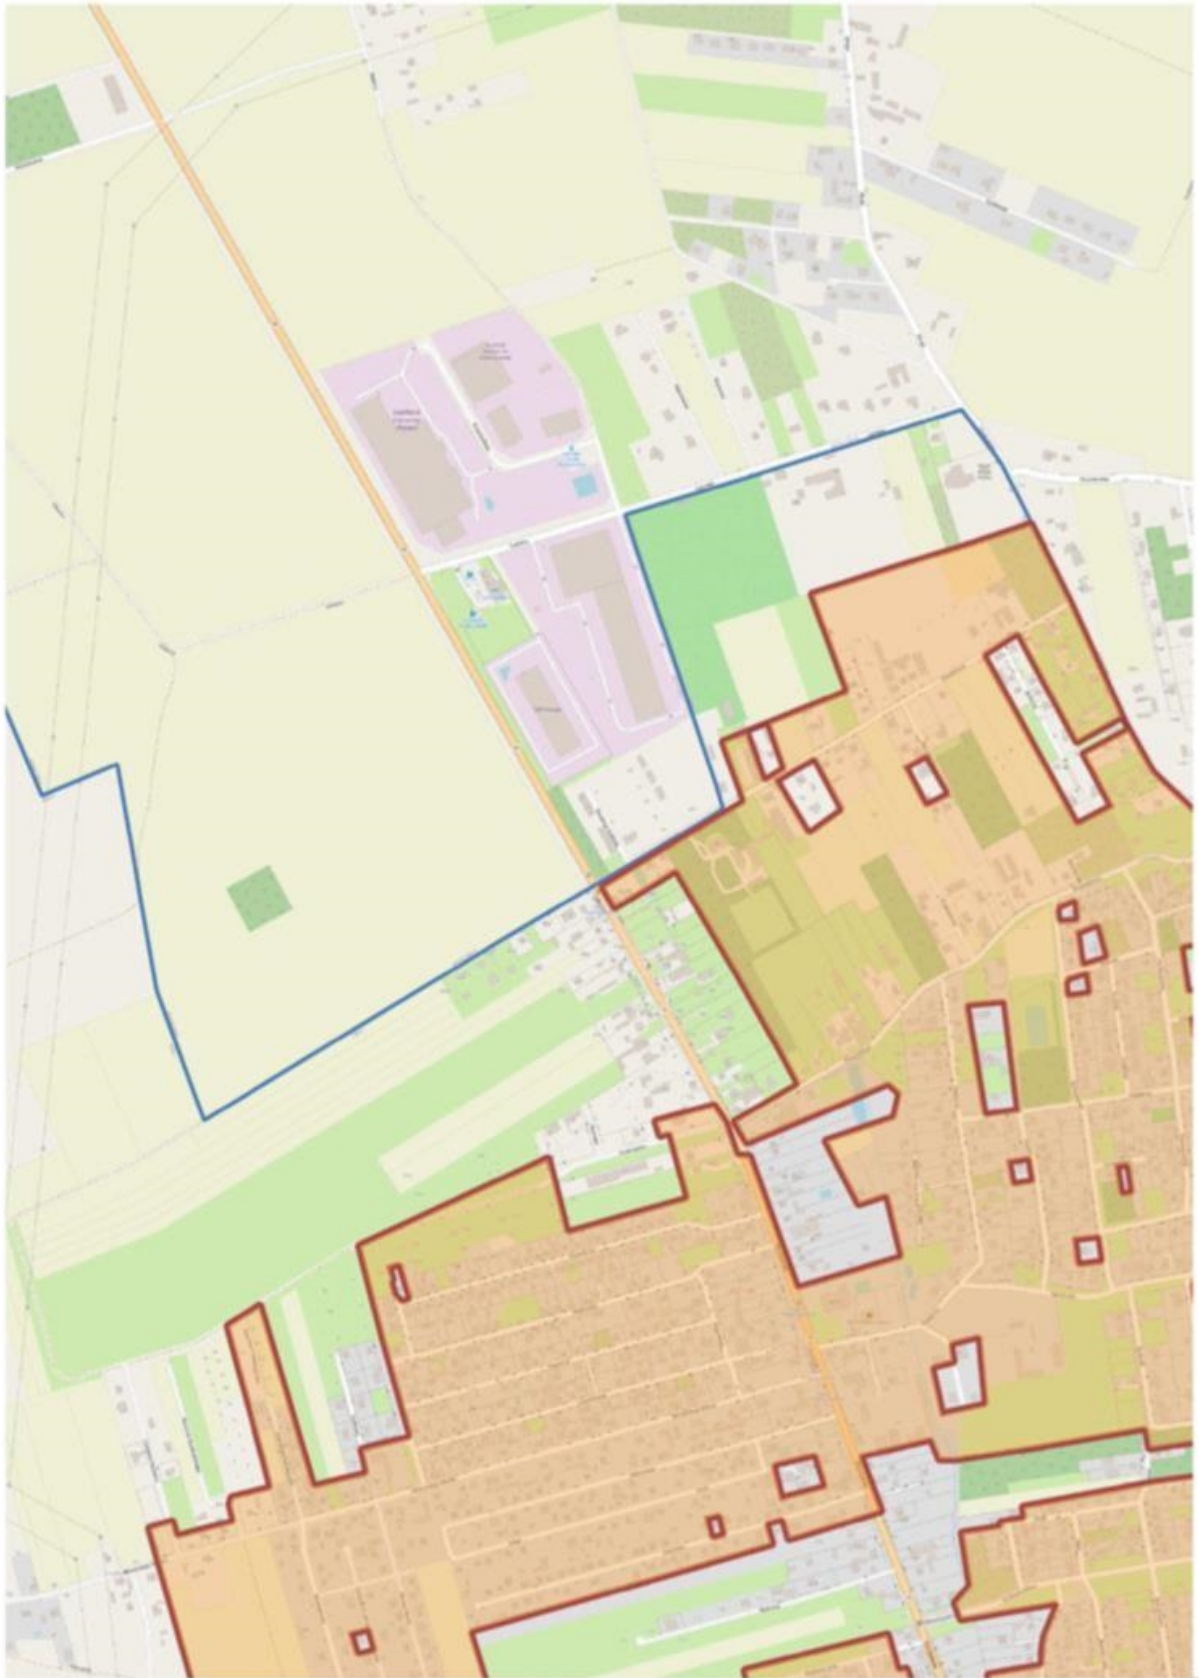

Strona: 1 (część 2 z 9)

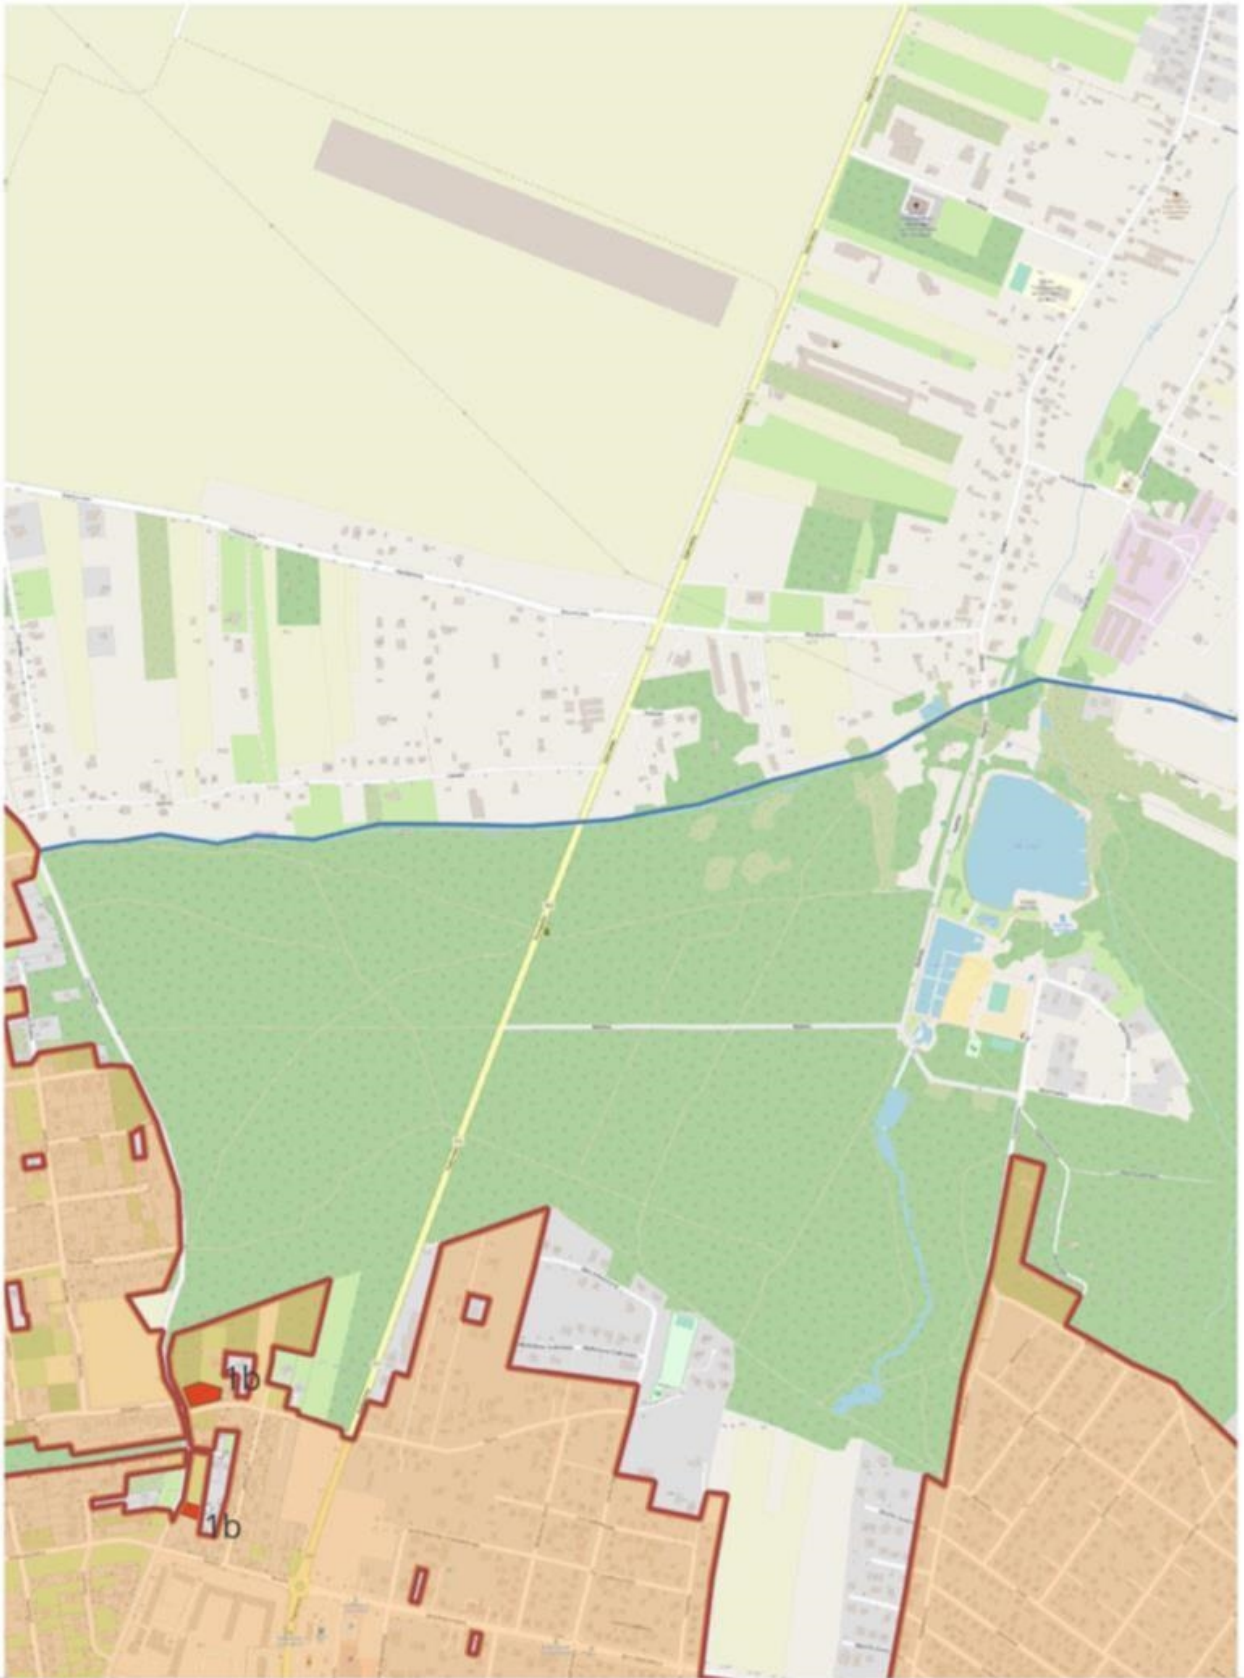

Strona: 1 (część 3 z 9)

