

Warszawa, dnia ...²⁶..... maja 2015 r.



MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Nr 102/15/15/DP/IZ

według rozdzielnika

Szanowni Państwo

Stosownie do postanowień § 35 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny został zamieszczony **projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie.**

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma. Jednocześnie informuję, że brak odpowiedzi w wyżej wyznaczonym terminie zostanie uznany za uzgodnienie treści projektu.

Z poważaniem

**z up. Maciej JANKOWSKI
PODSEKRETARZ STANU**

ROZDZIELNIK:

1. WICEPREZES RADY MINISTRÓW – MINISTER GOSPODARKI
2. MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW – SZEFE KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW – Jacek CICHOCKI
3. MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
4. MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
5. MINISTER FINANSÓW
6. MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
7. MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
8. MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
9. MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
10. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
11. MINISTER SKARBU PAŃSTWA
12. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI
13. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
14. MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
15. MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH
16. MINISTER ŚRODOWISKA
17. MINISTER ZDROWIA
18. PREZES RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI
19. SZEFE AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
20. SZEFE AGENCJI WYWIADU
21. SZEFE BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
22. SZEFE CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia

2015 r.

w zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 oraz z 2008 r. Nr 61, poz. 380) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać odkryte garnizonowe strzelnice szkolne i specjalne oraz ich usytuowanie, zapewniające spełnienie wymagań art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odkryta garnizonowa strzelnica szkolna, zwana dalej „strzelnicą garnizonową” – obiekt budowlany położony na obszarze garnizonu wojskowego, wyposażony w stałe budowle zabezpieczające i stałe, trwale oznaczone linie otwarcia ognia i linie celów, którego strefa strzelań nie jest całkowicie zakryta lub zadaszona, przeznaczony do strzelania z małokalibrowej i średniokalibrowej broni osobistej, indywidualnej i zespołowej oraz broni pokładowej wozów bojowych, z wykorzystaniem amunicji karabinowej o kalibrze nie większym niż 8,6 mm i amunicji pistoletowej o kalibrze nie większym niż 9 mm, wystrzeliwanej z prędkością początkową nie większą niż 1000 m/s i z energią początkową nie większą niż 3800 J,”

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200, 443 i 528.

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) odkryta garnizonowa strzelnica specjalna, zwana dalej „strzelnicą specjalną” – obiekt budowlany położony na obszarze garnizonu wojskowego, wyposażony w budowlę i urządzenia zabezpieczające, którego strefa strzelań nie jest całkowicie zadaszona lub zakryta, przeznaczony do wykonywania strzelań z broni strzeleckiej przy użyciu amunicji karabinowej o kalibrze nie większym niż 12,7 mm oraz amunicji pistoletowej o kalibrze nie większym niż 11,43 mm, wykorzystywany głównie w szkoleniu żołnierzy jednostek specjalnych.”,

c) w pkt 3:

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) dolny przed linią celów – budowlę usytuowaną równoległe do linii początkowej strzelnicy garnizonowej przed linią celów najbliższą kulochwytowi głównemu, służącą do osłony urządzeń strzelnicy zlokalizowanych za tym kulochwytem przed możliwością trafienia pociskami, zaś w przypadku strzelnicy specjalnej – budowla usytuowana w strefie strzelań przed kulochwytem głównym i kulochwydami bocznymi, służąca do osłony urządzeń celów ukazujących się.”,

- dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) boczny – budowla usytuowana prostopadle do kulochwytu głównego strzelnicy specjalnej, służąca do zatrzymywania pocisków wystrzelonych w kierunku celów.”,

d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zabezpieczenia:

a) boczne – budowle usytuowane prostopadle do linii początkowej strzelnicy garnizonowej, służące do zatrzymywania pocisków,

b) górne – budowle poziome lub skośne usytuowane nad kulochwytem głównym, a także kulochwydami bocznymi i przewidywanym rejonem rozmieszczenia celów na strzelnicy specjalnej, uniemożliwiające wydostawaniu się pocisków poza strefę strzelań strzelnicy specjalnej.”,

e) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) stanowisko strzeleckie – oznaczone i odpowiednio wykonane miejsce na strzelnicy garnizonowej lub na strzelnicy specjalnej, umożliwiające strzelającemu regulaminowe wykonywanie strzelań.”,

- f) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) tarczownia – obiekt lub część obiektu przeznaczone do przechowywania tarcz, podnośników i urządzeń do nauki strzelania oraz dokonywania napraw tarcz,”
- g) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) odporność na przebicie – odporność rozumianą jako niespowodowanie pojawienia się rys lub pęknięć na płaszczyźnie przeciwnej przeszkody do płaszczyzny ze śladem wlotowym, przy trafieniu pod kątem prostym pociskiem, dla którego została zaprojektowana strzelnica,”
- 3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rozróżnia się następujące rodzaje strzelnic o jednej strefie strzelań:
- 1) strzelnice garnizonowe o stałej linii otwarcia ognia – strzelnice o jednej, trwale oznaczonej linii otwarcia ognia i dopuszczalnej więcej niż jednej linii celów,
 - 2) strzelnice garnizonowe o zmiennej linii otwarcia ognia – strzelnice o jednej, trwale oznaczonej linii celów i dopuszczalnej więcej niż jednej linii otwarcia ognia,
 - 3) strzelnice specjalne o więcej niż jednej linii otwarcia ognia i jednej trwale oznaczonej linii celów, przeznaczone do wykonywania strzelań jednokierunkowych,
 - 4) strzelnice specjalne o więcej niż jednej linii otwarcia ognia i więcej niż jednej linii celów przeznaczone do wykonywania strzelań wielokierunkowych.”
- 4) w § 5:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Strzelnice o stałej linii otwarcia ognia dzieli się na następujące typy:
- 1) strzelnica typu „A” – do strzelań na odległość do 300 m z postaw strzeleckich „leżąc”, „klęcząc” lub „stojąc”, do celów stałych i ukazujących się, o liczbie stanowisk strzeleckich do 9 wykonanych zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 1,
 - 2) strzelnica typu „B” – do strzelań na odległość do 200 m z postaw strzeleckich „leżąc”, „klęcząc” lub „stojąc”, do celów stałych i ukazujących się, o liczbie stanowisk strzeleckich od 6 do 9 wykonanych zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 1,
 - 3) strzelnica typu „C” – do strzelań na odległość do 100 m z postaw strzeleckich „leżąc”, „klęcząc” lub „stojąc”, do celów stałych i ukazujących się, o liczbie stanowisk strzeleckich od 4 do 12 wykonanych zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 1.”

b) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) strzelnica specjalna – przystosowana do użycia amunicji o kalibrze do 12,7 mm o długości strefy strzelań nie większej niż 300 m.”,

c) uchyla się ust. 8,

d) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Na strzelnicach garnizonowych o stałej linii otwarcia ognia oraz na strzelnicach garnizonowych typu „D”, do strzelania z pistoletów wojskowych można wyznaczyć, w odległości nie większej niż 60 m i nie mniejszej niż 10 m od linii celów najbliżej kulochwytwi głównemu, w kierunku linii otwarcia ognia:

- 1) dodatkową linię wyjściową,
- 2) dodatkową linię otwarcia ognia.

10. Stanowiska strzeleckie usytuowane na dodatkowych liniach otwarcia ognia, o których mowa w ust. 9, wyznacza się na czas prowadzenia strzelania bezpośrednio na płaszczyźnie rzeczywistej strzelnicy garnizonowej i nie stosuje się do nich przepisów § 61 ust. 1 i 3 oraz § 66.”;

5) w § 7:

a) w ust. 3:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zabezpieczenie poziome nad przesłonami pionowymi,”,

- pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) torowiska tarczociągów celów ukazujących się,

7) zabezpieczenie górne.”,

b) w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) drogi dojazdowe z placem manewrowo–postojowym,”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dopuszcza się, na terenie zaplecza techniczno–gospodarczego, lokalizację budynku lub obiektu służącego do zapewnienia właściwych warunków pracy obsługi i ochrony strzelnicy garnizonowej.”,

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Na strzelnicach specjalnych, na linii celów przy kulochwytcie głównym, dopuszcza się ustawienie dodatkowych elementów imitujących otwory okienne, drzwiowe lub przestawne przeszkody terenowe. Elementy te powinny być

wykonane z materiałów niepowodujących rykoszetowania pocisków lub osłonięte materiałem antyrykoszetowym.”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Strzelnice garnizonowe sytuuje się na terenach zamkniętych, o których mowa w art. 3 pkt 15 ustawy. Wybór lokalizacji strzelnic garnizonowych uwzględnia wymogi związane z ochroną środowiska, w tym ochronę przed hałasem.”;

7) w § 21:

a) w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dla strzelnic specjalnych – ustalany jest w odległości 700 m lub mniejszej, uzależnionej od konstrukcji i wysokości kulochwyty głównego, zastosowania zabezpieczenia górnego oraz liczby i miejsca posadowienia pionowych przesłon stałych i ruchomych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dopuszcza się, na podstawie orzeczenia jednostki naukowej, zmniejszenie rozmiarów strefy zagrożenia w przypadku występowania naturalnych wzniesień terenu, naturalnych zagłębień terenu lub innych uwarunkowań, w tym wymienionych w ust. 3 pkt 5.”;

8) w § 28:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na całym obwodzie strefy zagrożenia strzelnicy garnizonowej klasy II, III i IV umieszcza się tablice ostrzegawcze:

1) przy wjeździe na teren strefy,

2) przy załamaniach obwodu granicy strefy,

3) w punktach charakterystycznych, takich jak: wierzchołek wzniesienia, przecinka leśna,

4) na całym obwodzie granicy strefy w rozstawie nieprzekraczającym 50 m.”,

c) uchyla się ust. 3;

9) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. 1. Szerokość strefy strzelań strzelnicy specjalnej, zarówno w części zadaszonej, jak i niezadaszonej, wynosi od 30 do 40 m. Szerokość strefy strzelań może być zmieniana w zależności od wielkości działki, na której ma być posadowiona.

2. Płaszczyznę strefy strzelań wykonuje się ze spadkiem w kierunku linii celów o kąt nieprzekraczający 0,2 stopnia.”;

11) w § 36 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Na linii celów najbliższej kulochwytwi głównemu montuje się tarcze metalowe, na pozostałych liniach celów tarcze kontaktowe.”;

12) w § 39:

a) w ust. 2:

- w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) z nasypu ziemnego o minimalnej wysokości 3,0 m (wał ziemny) oraz z konstrukcji betonowej lub murowej powyżej wysokości 3,0 m albo”;

- w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) konstrukcję stalową z osłoną,

4) posiadające inne rozwiązanie zapewniające odpowiednią odporność na przebicie i bezpieczeństwo użytkowania.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Schematy kulochwytywów, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia (rys. nr 1–4 i 7).”;

13) w § 40 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kulochwyty, o którym mowa w § 39 ust. 2 pkt 2 – powiększonej, w stosunku do długości ustalonej w sposób określony w pkt 1, o 1,50 m po obu stronach osi symetrii płaszczyzny strefy strzelań, z uwzględnieniem drogi technicznej (jeżeli jest przewidywana), bez względu na rodzaj użytego materiału konstrukcyjnego.”;

14) w § 44:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kulochwyty, buduje się odporny na przebicie ze współczynnikiem bezpieczeństwa:

1) o którym mowa w § 39 ust. 2 pkt 2 – „2,5”;

2) o którym mowa w § 39 ust. 2 pkt 3 – „2”.”;

b) w ust. 4 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) warstwę zewnętrzną zabezpiecza się przez darniowanie pełne, bądź zastosowanie geokraty lub geowłókniny, a w przypadku obsiania trawą stosuje się instalację zapewniającą możliwość jej nawadniania.”;

- 15) w § 48 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) równoległe do kulochwyków bocznych na długości tych kulochwyków strzelnicy specjalnej.”;
- 16) § 51 otrzymuje brzmienie:
„§ 51. 1. Zabezpieczenia boczne strzelnicy garnizonowej:
1) sytuuje się prostopadle do linii początkowej strzelnicy,
2) wykonuje się:
a) co najmniej od linii wyjściowej do kulochwytu głównego,
b) jako pełne i łączące się z kulochwytem głównym bez żadnych szczelin,
3) na całej długości nie mogą mieć wysokości, mierzonej od ich podstawy, mniejszej niż 3,0 m ponad płaszczyznę rzeczywistą strzelnicy garnizonowej oraz ponad teren po zewnętrznej stronie strefy strzelań.
2. Zabezpieczenia boczne strzelnicy specjalnej mogą posiadać możliwość doraźnego podwyższania ich, w zależności od prowadzonego strzelania. Elementy podwyższające wykonuje się jako odporne na przebicie ze współczynnikiem bezpieczeństwa nie mniejszym niż „2”, z materiałów niepowodujących rykoszetowania pocisków lub osłonięte materiałem antyrykoszetowym.”;
- 17) w § 53:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wykonuje się w sposób zapewniający ich odporność na przebicie ze współczynnikiem bezpieczeństwa nie mniejszym niż „2”,”;
b) w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) strzelnicy specjalnej, wykonuje się jako umożliwiające przemieszczenie w kierunku prostopadłym do osi strefy strzelań strzelnicy lub posiadające możliwość ich całkowitego usunięcia ze strefy strzelań.”;
- 18) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przesłony pionowe nr 2, nr 2A i nr 3 sytuuje się w takiej odległości od poprzedniej przesłony, aby płaszczyzna przechodząca przez linię otwarcia ognia i dolną krawędź przesłony poprzedniej przecinała ją w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od górnej krawędzi płaszczyzny czołowej przesłony.”;
- 19) w § 60 w ust. 2 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) w sposób zapewniający właściwe odprowadzenie wód opadowych poza teren strefy strzelań.”;

20) w § 66 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) 1:1,5 – od strony zabezpieczeń bocznych,”

b) w pkt 2 uchyla się lit a;

21) w § 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Schrony obsługi celów przeznaczone są do umieszczania urządzeń technicznych tarcz, a w szczególności tablic rozdzielczych urządzeń tarcz ukazujących się.”;

22) w § 68 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Schrony obsługi celów rozmieszcza się z jednej strony strefy strzelań, a w przypadku nowobudowanych strzelnic z lewej strony strefy strzelań, w następujących odległościach od linii otwarcia ognia:

1) strzelnica garnizonowa typu „A” – 100,00 m, 200,00 m, 300,00 m,

2) strzelnica garnizonowa typu „B” – 100,00 m, 200,00 m,

3) strzelnica garnizonowa typu „C” – 100,00 m,

4) strzelnica garnizonowa typu „S” – 150,00 m,

5) strzelnica garnizonowa typu „D” – 300,00 m.;

4. Dopuszcza się niewykonywanie schronu obsługi celów na strzelnicy garnizonowej oraz wykonanie mniejszej liczby schronów, niż określona w rozporządzeniu, jeżeli zaprojektowano umieszczenie urządzeń, o których mowa w § 67 ust. 1, w inny sposób niż w schronach obsługi celów oraz zaprojektowano zainstalowanie na strzelnicy aparatury automatycznie rejestrującej trafienia, spełniającej w zakresie rejestracji trafień funkcje schronów obsługi celów.”;

23) w § 69 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Konstrukcję schronu, o której mowa w ust. 1, zabezpiecza się od strony zewnętrznej osłoną antyrykoszetową.”;

24) w § 70:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Schron obsługi celów wyposaża się w urządzenie techniczne umożliwiające obserwację strefy strzelań.”,

- b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
- „9. Dopuszcza się wyposażenie schronu obsługi celów w instalację wodociągową, po warunkiem usytuowania zaworu czerpalnego instalacji z zewnętrznej strony zabezpieczenia bocznego strzelnicy garnizonowej.”;
- 25) w § 74 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) łączność telefoniczną, za pomocą linii kablowej, z innymi elementami strzelnicy garnizonowej, w których przebywa obsługa, a także z pozostałymi stanowiskami dowodzenia wielostrefowej strzelnicy garnizonowej i z innymi obiektami zlokalizowanymi w strefach ochronnych strzelnicy garnizonowej, oraz łączność radiową.”;
- 26) uchyla się § 75;
- 27) w § 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. W tarczowni wydziela się pomieszczenia z przeznaczeniem na:
- 1) przechowywanie i składowanie tarcz,
 - 2) przechowywanie podnośników i sprzętu do nauki strzelania,
 - 3) magazyn materiałów.”;
- 28) w § 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Elektryczne sieci kablowe na terenie strzelnicy garnizonowej, w obrębie strefy strzelań, mogą przebiegać równoległe lub prostopadle do linii początkowej strzelnicy garnizonowej, na głębokości nie mniejszej niż 0,7 m.”;
- 29) w § 90:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Na terenie strzelnicy garnizonowej zapewnia się łączność telefoniczną z najbliższą jednostką wojskową linią kablową lub napowietrzną przy zachowaniu wymogu, o którym mowa w § 80 ust. 3, oraz łączność bezprzewodową.”;
- b) uchyla się ust. 2;
- 30) w § 92:
- a) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
- „4) wyrwy w darninie przekraczające powierzchnię 0,25 m² w jednym miejscu i usypiska materiału ziemnego spod darni,”;
- b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
- „5. Stosowana okładzina drewniana elementów betonowych oraz metalowych powinna posiadać wilgotność nie większą niż 15%.”;

31) § 93 otrzymuje brzmienie:

„§ 93. W obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie strzelnicy garnizonowej stosuje się rozwiązania techniczne i materiałowe dostosowane do występującego zagrożenia pożarowego lub zagrożenia wybuchem.”;

32) § 94 otrzymuje brzmienie:

„§ 94. Obiekty budowlane zlokalizowane na terenie strzelnicy garnizonowej wykonuje się z materiałów nierozprzestrzeniających ognia lub zabezpieczone w sposób utrudniający rozprzestrzenianie ognia.”;

33) w § 103 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) odległość linii celów od linii otwarcia ognia (Lss):

- a) $L_{ss} \leq 100\text{m}$ – $\pm 5\text{ cm}$
- b) $100\text{ m} < L_{ss} \leq 200\text{ m}$ – $\pm 10\text{ cm}$
- c) $200\text{ m} < L_{ss} \leq 300\text{ m}$ – $\pm 20\text{ cm}$

2) spadek płaszczyzny strefy strzelań – $\pm 10\text{ minut}$ ”;

34) w § 104 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przed zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie strzelnicy przeprowadza się:

- 1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanej strzelnicy przez podmiot posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności geodezyjnych,
- 2) sprawdzenie strzelnicy pod względem zgodności wykonania z obowiązującymi warunkami technicznymi i stanu wybranych elementów strzelnicy przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub, jeśli nie był ustanowiony inspektor nadzoru, innego przedstawiciela inwestora, posiadającego, w rozumieniu przepisów ustawy, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
- 3) strzelanie sprawdzające, według programu strzelań przewidzianych dla danej strzelnicy.

2. Strzelanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadza się, po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w celu określenia prawidłowości wykonania strzelnicy garnizonowej pod względem eksploatacyjnym, a zwłaszcza możliwości zachowania warunków bezpieczeństwa otoczenia i osób strzelających. Zasadniczym celem przeprowadzania strzelania jest sprawdzenie, czy pociski nie opuszczają wyznaczonych stref ochronnych.”;

- 35) w § 108:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy budowie i przebudowie strzelnic, a także związanych z nimi urządzeń budowlanych.”,
 - b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednostka naukowa, w przypadku przewidywanej zmiany geometrii obiektu – w zakresie balistyki zewnętrznej i końcowej.”,
 - c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy dotyczące strzelnic garnizonowych stosuje się również do strzelnic specjalnych chyba, że dla strzelnic specjalnych określono przepisy odrębne, ujęte w niniejszym rozporządzeniu.”;
- 36) w załączniku nr 1 rysunek nr 1 Bazowa i rzeczywista płaszczyzna strzelnicy garnizonowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
- 37) po załączniku nr 6 dodaje się załącznik nr 6a – Schemat odkrytej strzelnicy specjalnej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
- 38) w załączniku nr 7 tablica 1 Strzelnice o stałej linii otwarcia ognia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
- 39) w załączniku nr 11:
- a) rysunek nr 5 Schemat zabudowy kulochwytu głównego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
 - b) dodaje się rysunek nr 7 – Schemat konstrukcji kulochwytu stalowego, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

w porozumieniu

MINISTER INFRASTRUKTURY I


ROZWOJU

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2015 r. (poz.)

Załącznik nr 1



Rys. nr 1. Bazowa i rzeczywista płaszczyzna strzelnicy garnizonowej

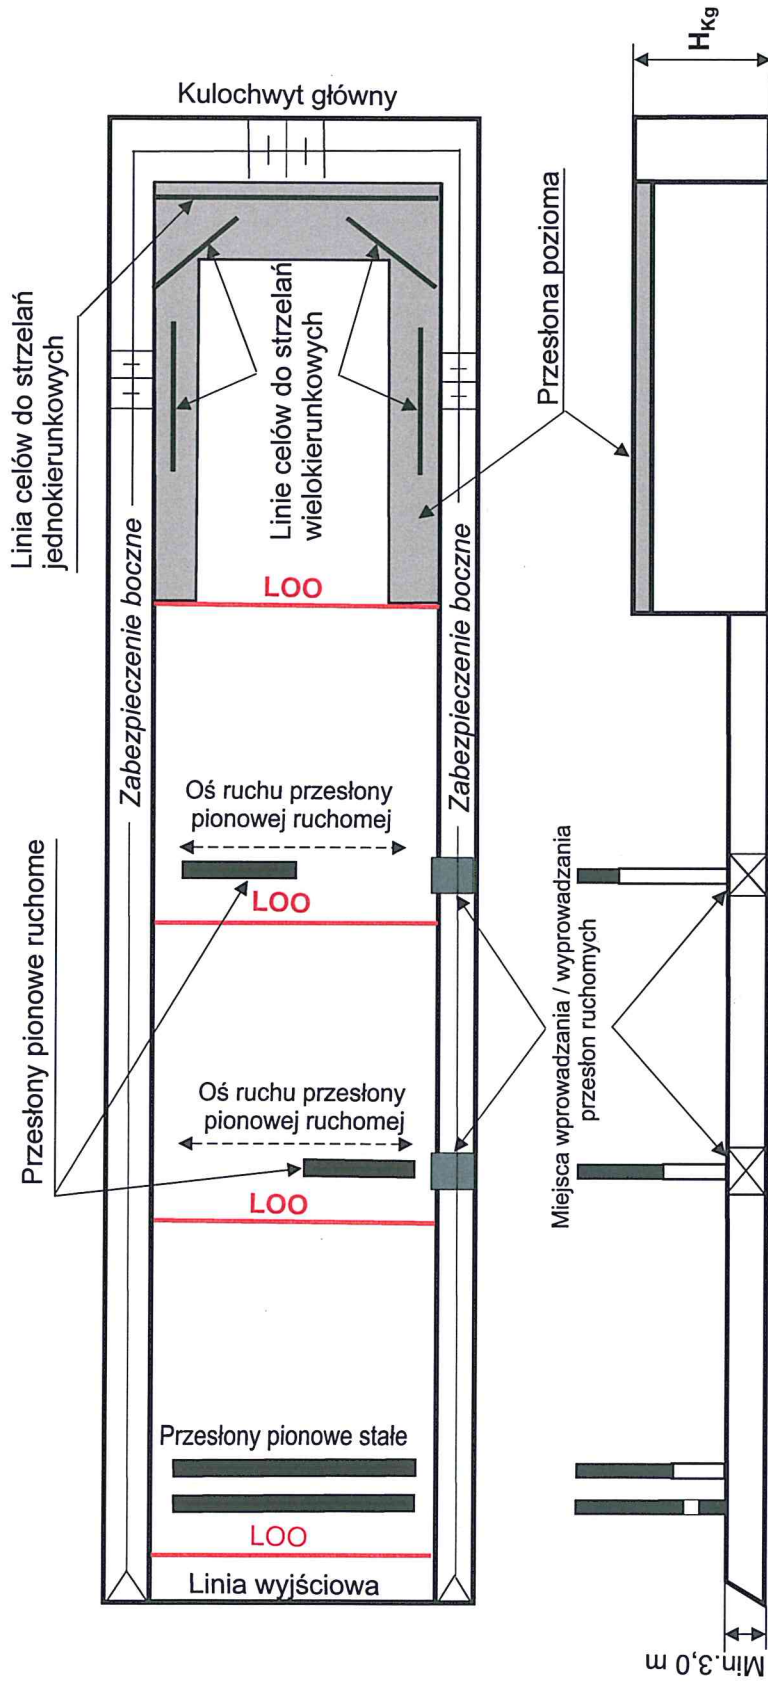


Rys. Schemat odkrytej strzelnicy specjalnej

Tablica nr 1. Strzelnice o stałej linii otwarcia ognia.


Klasa strzelnicy	Wymagane budowle zabezpieczające	Promień strefy zagrożenia	Możliwość prowadzenia strzelań
IV	Kulochwyt główny Zabezpieczenia boczne Przesłona pionowa nr 1 Kulochwyt dolny przed linią celów najbliższą kulochwytowi głównemu Kulochwyt dolny pod przesłoną nr 1	5.100 m	Wszystkie strzelania
III	Jak dla strzelnic klasy IV	3.500 m	Wszystkie strzelania, z wyłączeniem użycia amunicji ciężkiej i amunicji z rdzeniem stalowym
II	Jak dla strzelnic klasy IV oraz: Przesłona pionowa nr 2 Przesłona pionowa nr 2A za linią celów 50 m Minimum 2 dodatkowe przesłony pionowe za każdą linią celów powyżej 100 m Zabezpieczenie poziome nad przesłonami pionowymi nr 1 i nr 2	głębokość z zakresu 150÷3.500 m*	Wszystkie strzelania
I	Jak dla strzelnic klasy II oraz: Zabudowa kulochwytu głównego Minimum 3 dodatkowe przesłony pionowe za każdą linią celów powyżej 100 m	rozmiar strefy niebezpiecznej	Wszystkie strzelania

* – przy zmniejszeniu strefy zagrożenia poniżej 1.000 m należy wykonać zabudowę kulochwytu głównego.

Uwaga: Na strzelnicach, które posiadają jedną linię otwarcia ognia i jedną linię celów, nie wykonuje się dodatkowych przesłon pionowych.

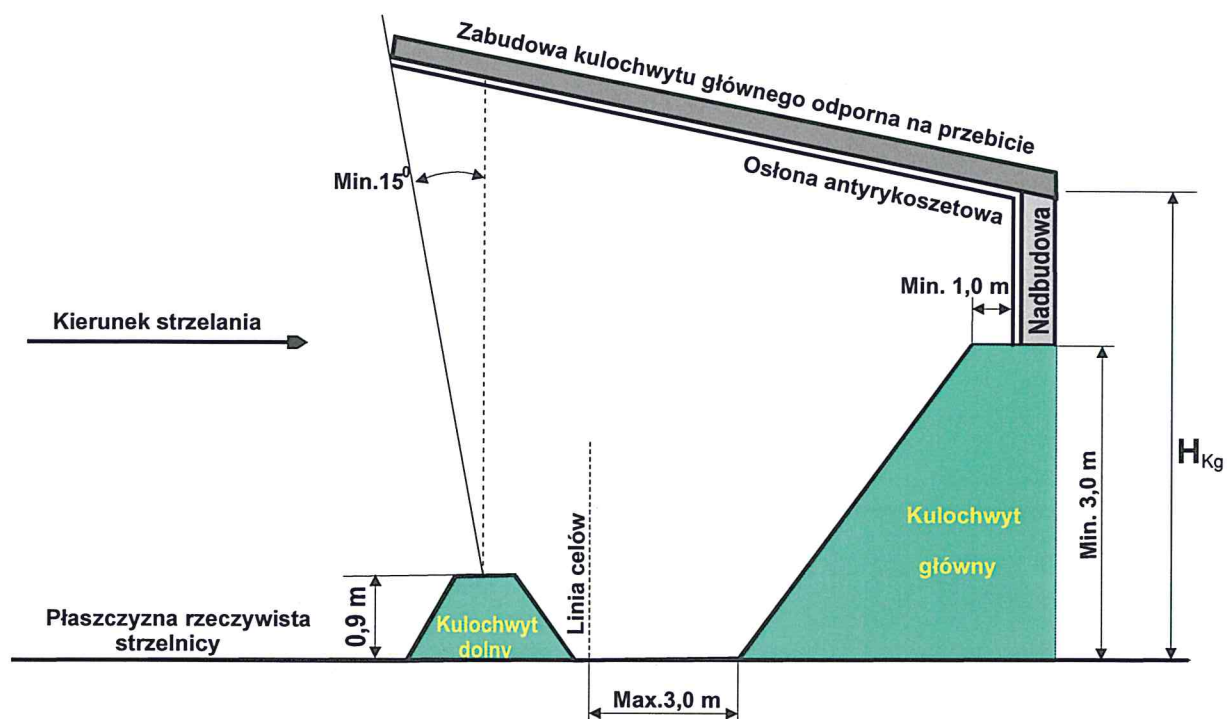

Rys. nr 5. Schemat zabudowy kulochwyty głównego

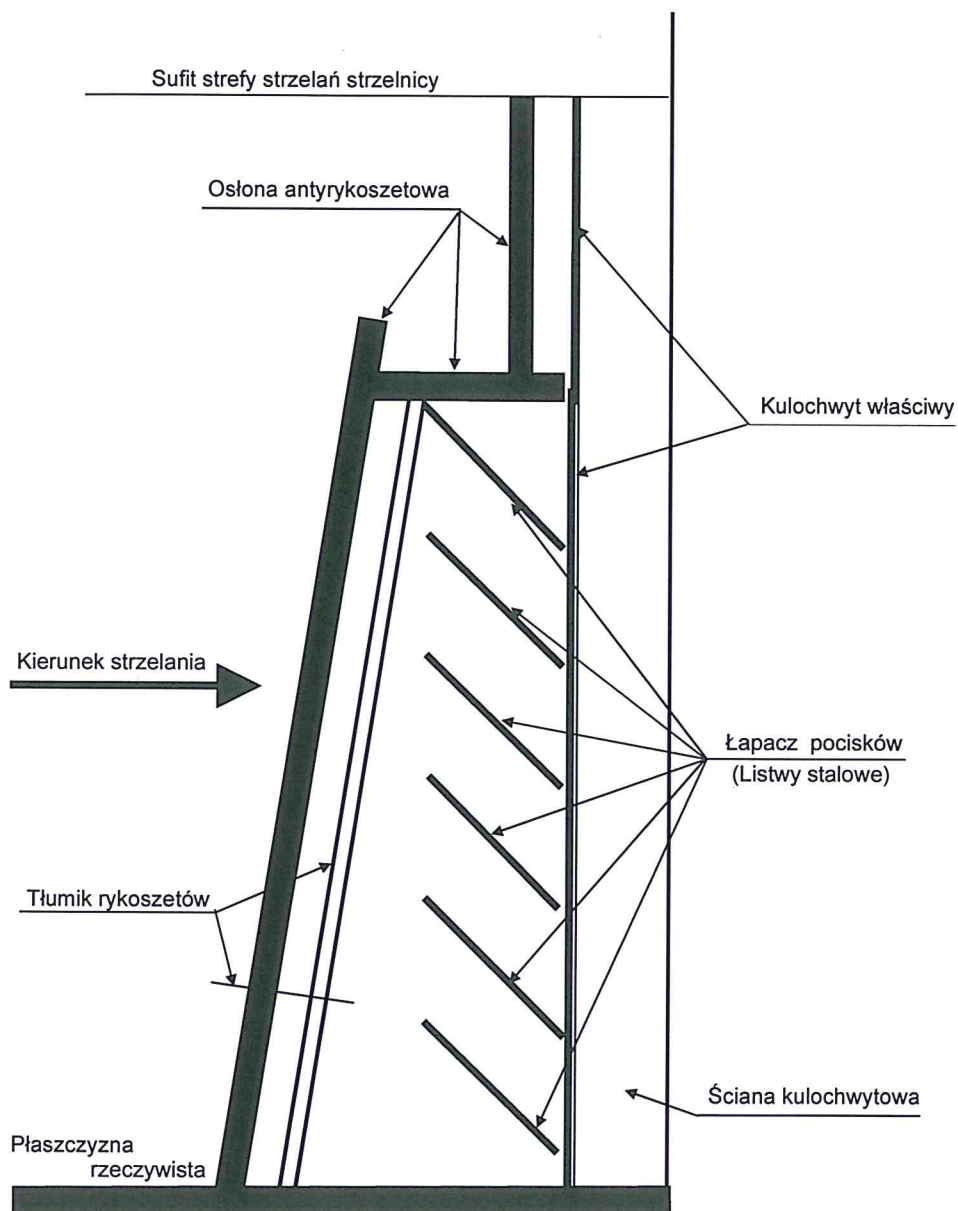

Rys. nr 7. Schemat konstrukcji kulochwytu stalowego

JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												
Wydatki ogółem												
budżet państwa												
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												
Saldo ogółem												
budżet państwa												
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												

Źródła finansowania	
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa, ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

		Skutki						
Czas w latach od wejścia w życie zmian		0	1	2	3	5	10	Łącznie (0-10)
W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z r.)	duże przedsiębiorstwa							
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw							
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe							
	(dodaj/usuń)							
W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa							
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw							
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe							
	(dodaj/usuń)							
Niemierzalne	(dodaj/usuń)							
	(dodaj/usuń)							

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, jak również na sytuację i rozwój regionalny.
--	---

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

<input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy	
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy
<input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby procedur <input type="checkbox"/> skrócenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> zwiększenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zwiększenie liczby procedur <input type="checkbox"/> wydłużenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektroniczacji.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Komentarz:		
9. Wpływ na rynek pracy		
Zaproponowane rozwiązania nie będą miały wpływu na rynek pracy.		
10. Wpływ na pozostałe obszary		
<input checked="" type="checkbox"/> środowisko naturalne <input type="checkbox"/> sytuacja i rozwój regionalny <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> demografia <input checked="" type="checkbox"/> mienie państwowe	<input type="checkbox"/> informatyzacja <input type="checkbox"/> zdrowie
Omówienie wpływu		
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego		
Wraz z wejściem projektu w życie.		
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?		
Ewaluacja efektów projektu może nastąpić w okresie 3-5 lat po wejściu w życie rozporządzenia. Miernikiem będą wnioski z kontroli takich obiektów, wnioski z realizacji budowy i przebudowy, a także użytkowania przedmiotowych obiektów budowanych.		
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)		
Brak		

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Głównymi założeniami nowelizacji rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z późn. zm.) są:

- 1) włączenie do przepisów przedmiotowej regulacji zagadnień normujących warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać odkryte garnizonowe strzelnice specjalne,
- 2) wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych ułatwiających proces wykonawstwa oraz późniejszej eksploatacji strzelnic garnizonowych.

Zaproponowane w nowelizowanym dokumencie rozwiązania są rezultatem doświadczeń nabytych w trakcie stosowania obowiązujących przepisów rozporządzenia, w tym wynikających z realizacji budowy i przebudowy strzelnic garnizonowych.

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.) projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Za zgodność pod względem

prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

DYREKTOR
DEPARTAMENTU PRAWNEGO
Ministerstwa Obrony Narodowej
M. Tomaszewski
plk mgr Mariusz TOMASZEWSKI
radca prawny